

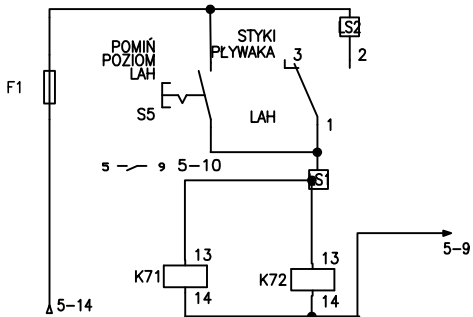


TABELA ŁĄCZEŃ PŁYWAKA		
Poziom	1-2	1-3
Wysoki	zwarte	
Niski		zwarte

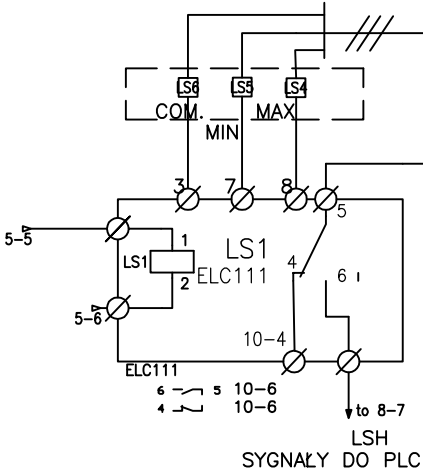


Zakres poziomów  
załącz/wyłącz  
pływaka ustawić na  
min. 0.5m



POZIOM LSL –  
programowo  
równy min. czasu  
pompowania  
LSH–LSmin.

KOMORA  
PRZEPOMPOWNI

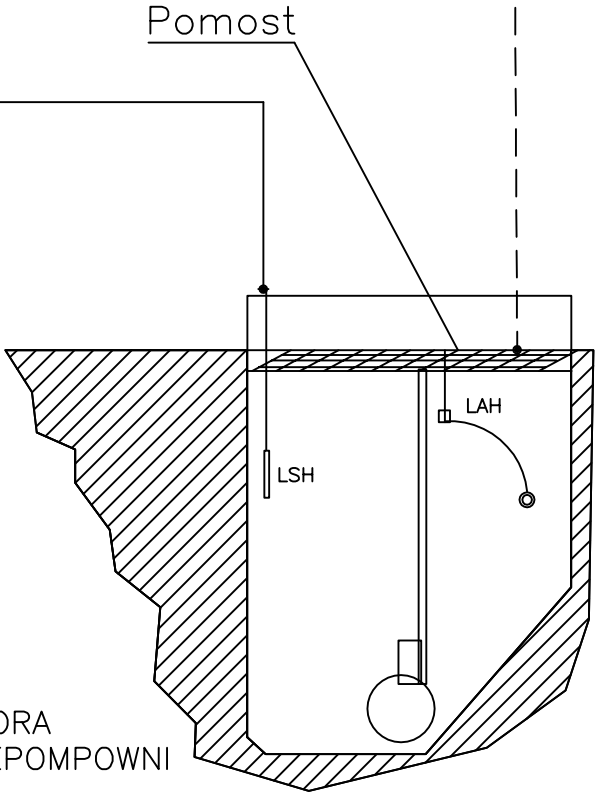

Przed wykonaniem  
połączeń sprawdzić  
ich zgodność z  
DTRką producenta