



TABELA ŁĄCZEŃ PŁYWAKA		
Poziom	1-2	1-3
Wysoki	zwarte	
Niski		zwarte

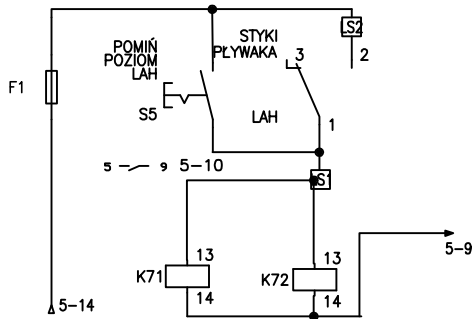


Zakres poziomów
załącz/wyłącz
pływaka ustawić na
min. 0.5m

LAH1 5 9 8-7 6 10 7-6
LAH1' 5 9 6-4

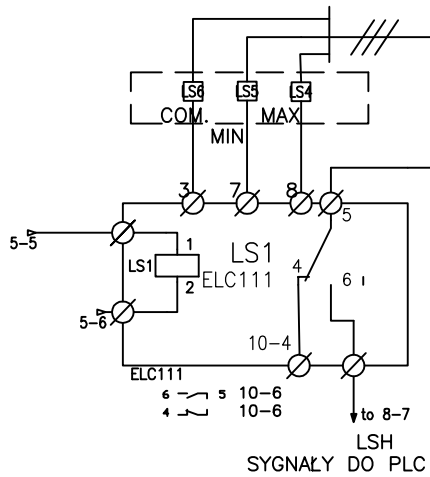

POZIOM LSL -
programowo
równy min. czasu
pompowania
LSH-LSmin.

SYGNAŁY DO PLC

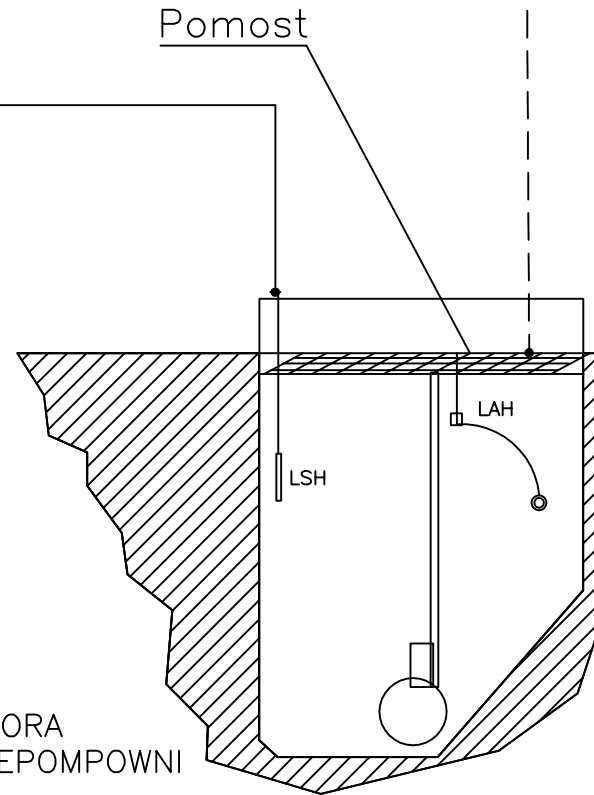

Przed wykonaniem
połączeń sprawdzić
ich zgodność z
DTRką producenta