




TABELA ŁĄCZEŃ PŁYWAKA		
Poziom	1-2	1-3
Wysoki	zwarte	
Niski		zwarte

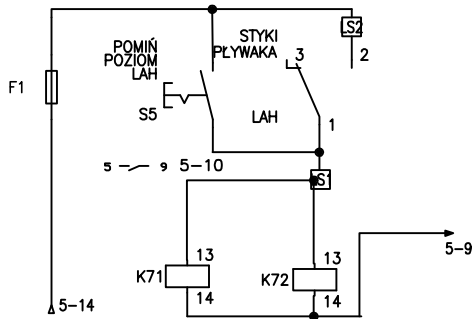

Zakres poziomów
załącz/wyłącz
pływaka ustawić na
min. 0.5m

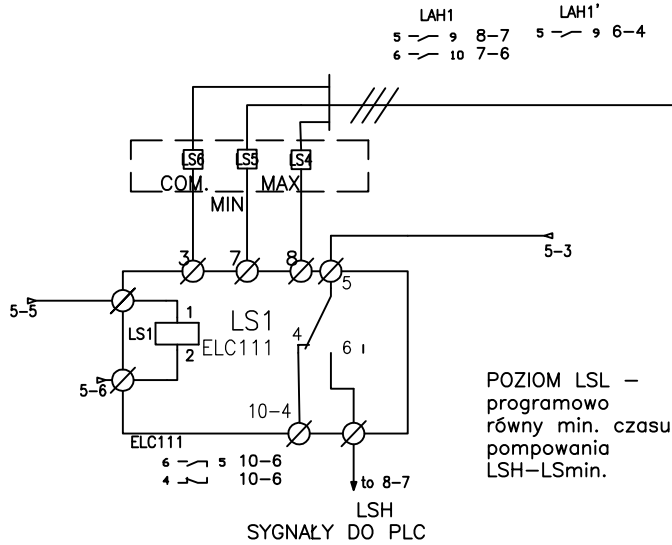

POZIOM LSL –
programowo
równy min. czasu
pompowania
LSH–LSmin.

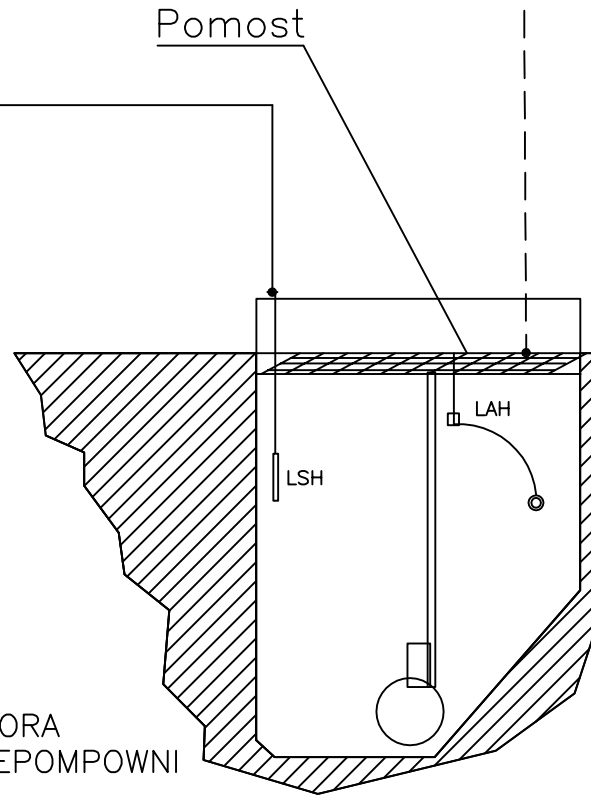

Przed wykonaniem
połączeń sprawdzić
ich zgodność z
DTRką producenta